


## Vysokotlaký plynovod do 4 MPa

Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 59 odst. 1 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

### Pro podzemní vysokotlaký plynovod jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

**Ochranné pásmo (OP)** – ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí v případě vysokotlakých plynovodů od 4 bar do 40 bar včetně podle data výstavby **2 nebo 4 m na obě strany od stěny potrubí**. OP slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 68 odst. 6), které kořeny hlouběji jak 20 cm blíže jak dva metry ke stěně potrubí. Dále dle odst.3 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu, omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz.

### Vysokotlaký plynovod

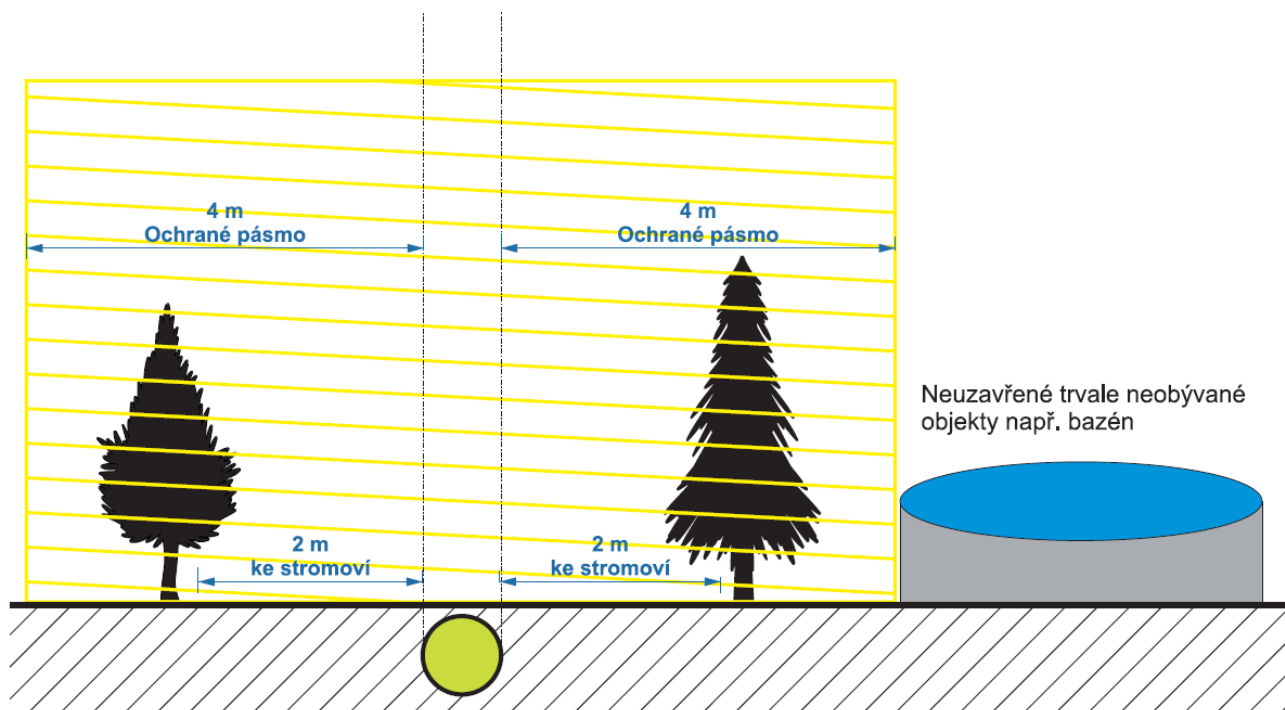

*Pozn. Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromů*

Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemku porost udržovat, proto nabízíme naši maximální součinnost – **jsme připraveni zásah provést prostřednictvím našeho smluvního odborného dodavatele na naše náklady ve vzájemně dohodnutém termínu, což zaručí bezpečnost a zákonnost celého zásahu.**

**Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu stojícího v blízkosti plynovodu k poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce:**

- a) bezodkladně přerušit prováděný zásah
- b) neprodleně opustit pracoviště
- c) **o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 1239 - poruchová služba plyn**
- d) vyčkat na příjezd zaměstnance E.ON Distribuce, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

O provedení zásahu je možno zažádat prostřednictvím telefonního čísla naší zákaznické linky **800 77 33 22** nebo zasláním požadavku na [info@eon.cz](mailto:info@eon.cz). Zároveň jsme samozřejmě připraveni v souladu s energetickým zákonem uvést dotčený pozemek po provedení zásahu do původního stavu a na náš náklad odstranit veškerý vzniklý klest a zbytky po zásahu. Využitelnou dřevní hmotu zanechává zhotovitel vzájemně dohodnutým způsobem na pozemku.